

АКТ об окончании монтажных работ

г. Игарка

8 января 2022 г.

Комиссия в составе представителей:

от Заказчика: КГБУ СО "КЦСОН "Туруханский в лице

от Подрядчика: *Индивидуальный предприниматель Исайкова Ирина Евгеньевна
в лице Исайковой Ирины Евгеньевны*

установила, что с 4 января по 7 января 2022г.

ИП Исайкова И.Е, проводились работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании КГБУ СО "КЦСОН "Туруханский" по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 2-ой мкр., д.22.

В результате проведенных работ выполнен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании КГБУ СО "КЦСОН "Туруханский" по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 2-ой мкр., д.22.


С подписанием настоящего Акта монтажные работы считаются выполненными, установленные технические средства системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании КГБУ СО "КЦСОН "Туруханский" по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 2-ой мкр., д.22, прошедшие монтажные работы, считать готовыми для начала проведения пуско-наладочных работ.

(для дополнительной информации)

К акту прилагаются:

Председатель комиссии:


Представитель Заказчика

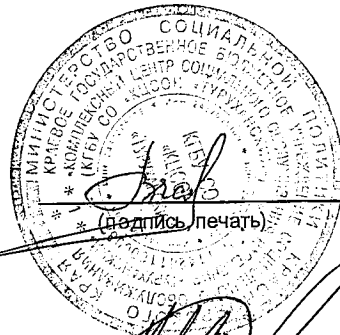

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Представитель Подрядчика



(подпись, печать)

И.Е. Исайкова

(Ф.И.О.)

ВИКИНГ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ИП ИСАЙКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
660127, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 37-241
ЛИЦЕНЗИЯ № 24-Б/00601 от 28.07.2017 г.
ОГРНИП 312246807500152
ИНН 246311644271
тел. 8-913-534-26-42
e-mail: viking.20@mail.ru
2512642@inbox.ru

АКТ об окончании пусконаладочных работ

г. Игарка

10 января 2022 г.

Комиссия в составе представителей:

от Заказчика: КГБУ СО "КЦСОН "Туруханский в лице

от Подрядчика: Индивидуальный предприниматель Исайкова Ирина Евгеньевна
в лице Исайковой Ирины Евгеньевны

установила, что с 8 по 9 января 2022 г.

ИП Исайкова И.Е, проводились работы по пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании КГБУ СО "КЦСОН "Туруханский" по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 2-ой мкр., д.22.


В результате проведенных работ выполнена пуско-наладка системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании КГБУ СО "КЦСОН "Туруханский" по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 2-ой мкр., д.22.

С подписанием настоящего Акта пуско-наладочные работы считаются выполненными, установленные технические средства системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании КГБУ СО "КЦСОН "Туруханский" по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 2-ой мкр., д.22, прошедшие пусконаладочные работы, считать готовыми для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

(для дополнительной информации)
К акту прилагаются: _____

Председатель комиссии:

Представитель Заказчика

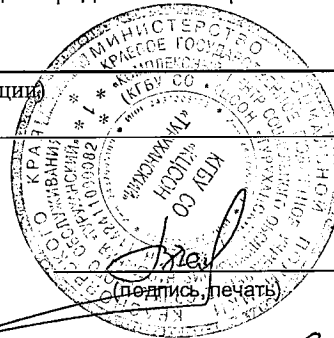

Представитель Подрядчика



И.Е.Исайкова
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

ВИКИНГ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ИП ИСАЙКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
660127, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 37-241
ЛИЦЕНЗИЯ № 24-Б/00601 от 28.07.2017 г.
ОГРНИП 312246807500152
ИНН 246311644271
тел. 8-913-534-26-42
e-mail: viking.20@mail.ru
2512642@inbox.ru

АКТ

проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

г. Игарка

10 января 2022 г.

Комиссия в составе представителей:

от Заказчика: *КГБУ СО "КЦСОН "Туруханский" в лице*

от Подрядчика: *Индивидуальный предприниматель Исайкова Ирина Евгеньевна
в лице Исайковой Ирины Евгеньевны*

в соответствии с техническим заданием проведена проверка работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании КГБУ СО "КЦСОН "Туруханский" по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 2-ой мкр., д.22.

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

на вышеуказанном объекте смонтированы следующее оборудование и материалы:


№	Наименование оборудования и материалов	Единица измерения	Кол-во
1	Пульт контроля и управления С2000М	шт.	1
2	Сигнал-20М, прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный	шт.	1
3	Блок контроля и индикации С2000-БКИ	шт.	1
4	Источник питания резервированный РИП-12 исп. 50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)	шт.	2
5	Аккумулятор WBR GP 12170	шт.	2
6	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт.	1
7	ИП 212-45 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный	шт.	41
8	ИПР 55-К, извещатель пожарный ручной	шт.	3
9	ИП101-1А-А3 Пожарный тепловой максимальный извещатель	шт.	2
10	МАЯК-12-К, оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой	шт.	1
11	МАЯК-12-3М, оповещатель охранно-пожарный звуковой	шт.	22
12	Молния-12, световое табло "Выход"	шт.	8
13	40-0210-FR1/5-4 Коробка распределительная	шт.	3
14	Розетка силовая	шт.	2
15	Вилка кабельная	шт.	2
16	Кабель-канал с двойным замком белый 60x40	м.	4
17	Кабель-канал с двойным замком белый 40x25	м.	140
18	Кабель-канал с двойным замком белый 25x16	м.	260
19	Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5	м.	20
20	Кабель КСРПнг(А)-FRHF 1x2x0,97	м.	600
21	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x1	м.	400

При проверке установлено: смонтированные системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании КГБУ СО "КЦСОН "Туруханский" по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 2-ой мкр., д.22, готовы к проведению пуско-наладочных работ.

Заказчик обязан эксплуатировать систему, руководствуясь врученной инструкцией по эксплуатации, а в случае обнаружения неисправности немедленно ставить в известность руководство Индивидуального предпринимателя Исайкова И.Е. в лице Главного инженера Исайкова Владимира Владимировича тел. 251-26-42

Председатель комиссии:

Представитель Заказчика

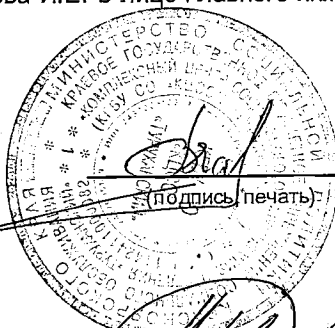
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Представитель Подрядчика


(подпись, печать) И.Е. Исайкова (Ф.И.О.)

ВИКИНГ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ИП ИСАЙКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
660127, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 37-241
ЛИЦЕНЗИЯ № 24-Б/00601 от 28.07.2017 г.
ОГРНИП 312246807500152
ИНН 246311644271
тел. 8-913-534-26-42
e-mail: viking.20@mail.ru
2512642@inbox.ru

АКТ

комплексного опробования системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

г. Игарка

10 января 2022 г.

Комиссия в составе представителей:

от Заказчика: КГБУ СО "КЦСОН "Туруханский" в лице

от Подрядчика: *Индивидуальный предприниматель Исайкова Ирина Евгеньевна в лице Исайковой Ирины Евгеньевны*

провела комплексное опробование (контрольные опробования, испытания, проверки работоспособности) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установила:

1. ИП Исайкова И.Е. предъявлены к комплексному опробованию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании КГБУ СО "КЦСОН "Туруханский" по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 2-ой мкр., д.22.
2. Монтажные и пуско-наладочные работы выполнены ИП Исайкова И.Е. в период с 4 января 2022 г. по 10 января 2022 г.
3. Выявленные в процессе контрольных опробований, испытаний и проверок работоспособности нарушения, дефекты и недоделки:

_____ устранены.

Заключение комиссии:


Предъявленные к вводу в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании КГБУ СО "КЦСОН "Туруханский" по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 2-ой мкр., д.22, работают устойчиво во всех режимах.

(дополнительная информация о результатах опробования – при необходимости)

Комплексное опробование считать пройденным.

Председатель комиссии:

Представитель Заказчика

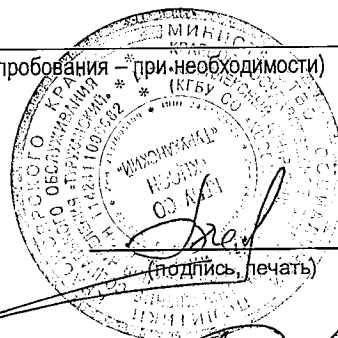

(Ф.И.О.)

Представитель Подрядчика



(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

ВИКИНГ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ИП ИСАЙКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
660127, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 37-241
ЛИЦЕНЗИЯ № 24-Б/00601 от 28.07.2017 г.
ОГРНИП 312246807500152
ИНН 246311644271
тел. 8-913-534-26-42
e-mail: viking.20@mail.ru
2512642@inbox.ru

АКТ

ввода в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

г. Игарка

10 января 2022 г.

Комиссия в составе представителей:

от Заказчика: КГБУ СО "КЦСОН" Туруханский в лице

от Подрядчика: Индивидуальный предприниматель Исайкова Ирина Евгеньевна
в лице Исайковой Ирины Евгеньевны

Провела работы по вводу в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, и установила:

1. Монтажной (пуско-наладочной) организацией предъявлены к вводу в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании КГБУ СО "КЦСОН" Туруханский" по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 2-ой мкр., д.22
2. Выявленные в процессе ввода в эксплуатацию нарушения, дефекты и недоделки:

_____ устранены.

Заключение комиссии:

1. Предъявленные к вводу в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании КГБУ СО "КЦСОН" Туруханский" по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 2-ой мкр., д.22, работает устойчиво во всех режимах.


_____ (дополнительная информация о результатах опробования – при необходимости)

Ввод в эксплуатацию считать пройденным.

Председатель комиссии:

Представитель Заказчика

Представитель Подрядчика

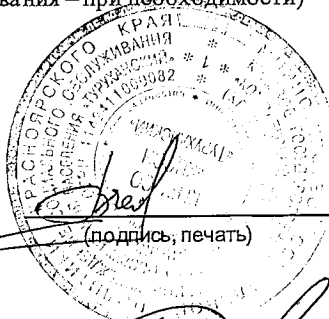

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)



(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

И.Е.Исайкова